

教育・研修用 泡消火設備DVD 収録内容見本



平成31年3月
(一社) 日本消火装置工業会



- ・本DVDの内容は、泡消火設備の基本的な事項の概要となっています。
- ・再生時間：約12分

<p>泡消火設備とは</p>	<p>泡消火設備とは</p>	<p>泡消火設備とは</p>											
	<p>泡消火設備とは</p> <p>泡消火設備の分類と主な設置場所</p> <table border="0"> <tr> <td rowspan="3">泡消火設備</td> <td rowspan="3">固定式</td> <td>低発泡消火設備</td> <td>主な設置場所 駐車場、危険物施設</td> </tr> <tr> <td>高発泡消火設備</td> <td>飛行機の格納庫</td> </tr> <tr> <td>特定駐車場用泡消火設備</td> <td>特定駐車場</td> </tr> <tr> <td>移動式</td> <td></td> <td>火災のとき著しく煙の充満するおそれのない場所や道路</td> </tr> </table>	泡消火設備	固定式	低発泡消火設備	主な設置場所 駐車場、危険物施設	高発泡消火設備	飛行機の格納庫	特定駐車場用泡消火設備	特定駐車場	移動式		火災のとき著しく煙の充満するおそれのない場所や道路	<p>泡消火設備とは 固定式</p>
泡消火設備	固定式			低発泡消火設備	主な設置場所 駐車場、危険物施設								
				高発泡消火設備	飛行機の格納庫								
		特定駐車場用泡消火設備	特定駐車場										
移動式		火災のとき著しく煙の充満するおそれのない場所や道路											
<p>駐車場用泡消火設備</p>	<p>駐車場用泡消火設備</p>	<p>駐車場用泡消火設備</p>											
	<p>駐車場用泡消火設備</p>												



泡消火薬剤の混合方式

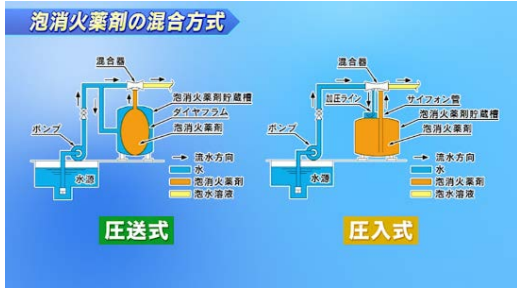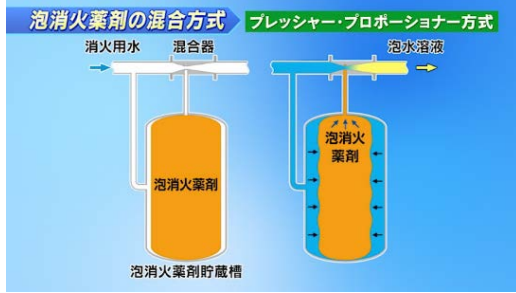

特定駐車場用泡消火設備



危険物施設用泡消火設備

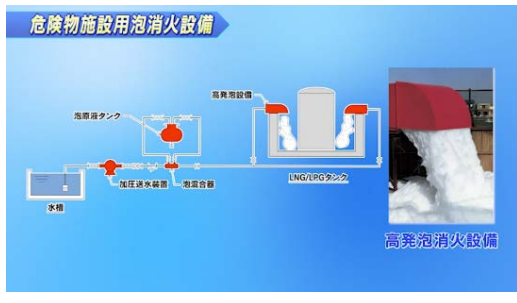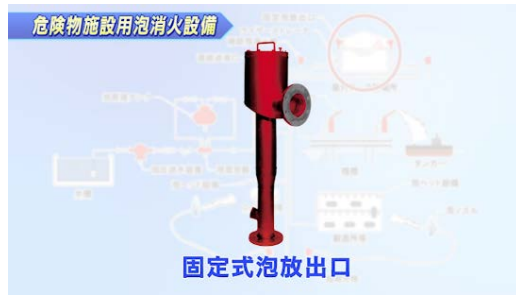

点検と維持管理について



点検と維持管理について

P.F.O.S含有泡消火薬剤 點檢管理台帳 (提出用)				提出先	
提出先:				製造者	年月日
管理番号	製造番号	泡消火薬剤貯蔵槽内 (貯り容量) (L)	泡消火薬剤貯蔵槽外 (貯り容量) (L)	製造者	年月日
0000	0000	600	600	製造者	年月日
0001	0001	1.4	600	製造者	年月日

※泡消火薬剤貯蔵槽 (製2: 製造工場P.F.O.S製剤) の容量を記入) ※
 A: 泡消火薬剤貯蔵槽 (製1: 製造工場P.F.O.S製剤) の容量を記入) ※
 B: 泡消火薬剤貯蔵槽 (製3: 製造工場P.F.O.S製剤) の容量を記入) ※
 C: 泡消火薬剤貯蔵槽 (製4: 製造工場P.F.O.S製剤) の容量を記入) ※
 D: 泡消火薬剤貯蔵槽 (製5: 製造工場P.F.O.S製剤) の容量を記入) ※
 E: 泡消火薬剤貯蔵槽 (製6: 製造工場P.F.O.S製剤) の容量を記入) ※
 F: 泡消火薬剤貯蔵槽 (製7: 製造工場P.F.O.S製剤) の容量を記入) ※
 G: 泡消火薬剤貯蔵槽 (製8: 製造工場P.F.O.S製剤) の容量を記入) ※
 H: 泡消火薬剤貯蔵槽 (製9: 製造工場P.F.O.S製剤) の容量を記入) ※
 I: 泡消火薬剤貯蔵槽 (製10: 製造工場P.F.O.S製剤) の容量を記入) ※
 J: 泡消火薬剤貯蔵槽 (製11: 製造工場P.F.O.S製剤) の容量を記入) ※
 K: 泡消火薬剤貯蔵槽 (製12: 製造工場P.F.O.S製剤) の容量を記入) ※
 L: 泡消火薬剤貯蔵槽 (製13: 製造工場P.F.O.S製剤) の容量を記入) ※
 M: 泡消火薬剤貯蔵槽 (製14: 製造工場P.F.O.S製剤) の容量を記入) ※
 N: 泡消火薬剤貯蔵槽 (製15: 製造工場P.F.O.S製剤) の容量を記入) ※
 O: 泡消火薬剤貯蔵槽 (製16: 製造工場P.F.O.S製剤) の容量を記入) ※
 P: 泡消火薬剤貯蔵槽 (製17: 製造工場P.F.O.S製剤) の容量を記入) ※
 Q: 泡消火薬剤貯蔵槽 (製18: 製造工場P.F.O.S製剤) の容量を記入) ※
 R: 泡消火薬剤貯蔵槽 (製19: 製造工場P.F.O.S製剤) の容量を記入) ※
 S: 泡消火薬剤貯蔵槽 (製20: 製造工場P.F.O.S製剤) の容量を記入) ※

以上