

表1 (その1) 泡消火薬剤 (水溶性液体用を除く) 一覧表

No.	泡薬剤の型式番号	製造者名	商品名	型 式
1	下記2~27項 以外 (PFOS非含有)			
2	薬剤が不明 (PFOS含有の可能性あり)			
3	型式詳細不明	住友スリーエム(株)	ライトウォーター	不明
4	泡第51~7号	住友スリーエム(株)	ライトウォーター FC-3031	水成膜泡 6% (-5℃~+30℃)
5	泡第53~5号	住友スリーエム(株)	ライトウォーター FC-3033	水成膜泡 3% (-5℃~+30℃)
6	泡第60~2号	住友スリーエム(株)	ライトウォーター FC-3103	水成膜泡 3% (-10℃~+30℃)
7	泡第60~5号	住友スリーエム(株)	ライトウォーター FC-3104	水成膜泡 6% (-10℃~+30℃)
8	泡第8~1号	住友スリーエム(株)	ライトウォーター FC-3073	水成膜泡 3% (-20℃~+30℃)
9	泡第1~6号	D I C(株)	メガフォーム F - 623	水成膜泡 3% (-10℃~+30℃)
10	泡第1~7号	D I C(株)	メガフォーム F - 626	水成膜泡 6% (-10℃~+30℃)
11	泡第4~4号	D I C(株)	メガフォーム F - 633S	水成膜泡 3% (-20℃~+30℃)
12	泡第7~1号	D I C(株)	メガフォーム AGF	合成界面泡 6% (-5℃~+30℃)
13	泡第8~2号	D I C(株)	メガフォーム N - 103	水成膜泡 3% (-10℃~+30℃)
14	泡第11~1号	D I C(株)	メガフォーム AGF-3	合成界面泡 3% (-5℃~+30℃)
15	泡第9~3号	深田工業(株)	フカダ・フロアルコフォーム G	たん白泡 6% (-10℃~+30℃)
16	泡第10~5号	深田工業(株)	フカダ・フロアルコフォーム G	たん白泡 3% (-10℃~+30℃)
17	泡第10~1号	ヤマトプロテック(株)	アルファフォーム 310	水成膜泡 3% (-10℃~+30℃)
18	泡第11~2号	ヤマトプロテック(株)	アルファフォーム 320	水成膜泡 3% (-20℃~+30℃)
19	泡第11~5号	ヤマトプロテック(株)	アルファフォーム 605	水成膜泡 6% (-5℃~+30℃)
20	泡第15~4号	ヤマトエンジニアリング(株)	CF フォーム 310	水成膜泡 3% (-10℃~+30℃)
21	泡第1~5号	(株)初田製作所	ハツタフォーム AF ³ (-10℃)	水成膜泡 3% (-10℃~+30℃)
22	泡第63~9号	(株)初田製作所	ハツタフォーム AF ³ (-20℃)	水成膜泡 3% (-20℃~+30℃)

表1 (その2) 泡消火薬剤 (水溶性液体用) 一覧表

No.	泡薬剤の型式番号	製造者名	商品名	型 式
23	未 検	住友スリーエム(株)	ライトウォーター ATCFC-3035	水溶性液体用泡消火薬剤
24	未 検	住友スリーエム(株)	ライトウォーター ATCFC-600	水溶性液体用泡消火薬剤
25	未 検	D I C(株)	メガフォーム F-610AT	水溶性液体用泡消火薬剤
26	未 検	D I C(株)	メガフォーム AT-3	水溶性液体用泡消火薬剤

表1 (その3) 泡消火薬剤 (噴霧消火剤) 一覧表

No.	泡薬剤の型式番号	製造者名	商品名	型 式
27	鑑特第116号	能美防災(株)	NCA211	噴霧消火剤 2% (-10℃~+30℃)

<判断基準>

PFOS非含有


竣工時から現在までの泡消火薬剤の使用経歴で、PFOS含有製品(表1のNo.3~27)を一度も使用しなかったことが確認できる場合。
あるいは、竣工時から現在までにPFOS含有製品(表1のNo.3~27)の補充を含めて1回ないし複数回使用した経歴があるものの、その後PFOS非含有製品に全量交換し、PFOS含有製品の再度使用の経歴もないことが確認できる場合。

PFOS含有の可能性あり

竣工時から現在までに使用した泡消火薬剤の種類や交換経歴の全てあるいは一部が明らかでなく、PFOS非含有が確認できない場合。

PFOS含有


竣工時から現在までに、PFOS含有製品(表1のNo.3~27)を、補充を含めて1回ないし複数回使用し、かつPFOS非含有製品に全量交換していない場合。

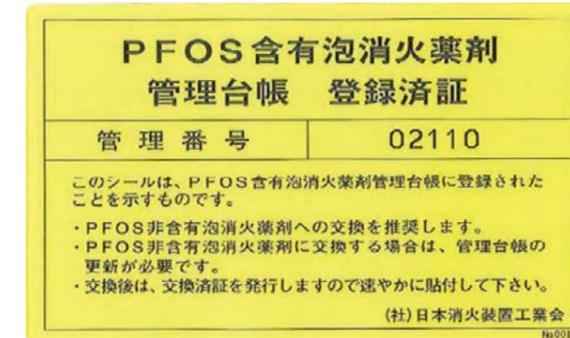泡消火薬剤貯蔵槽用貼付シール
(PFOS含有泡消火薬剤関連)

シールNo.001



シールNo.002

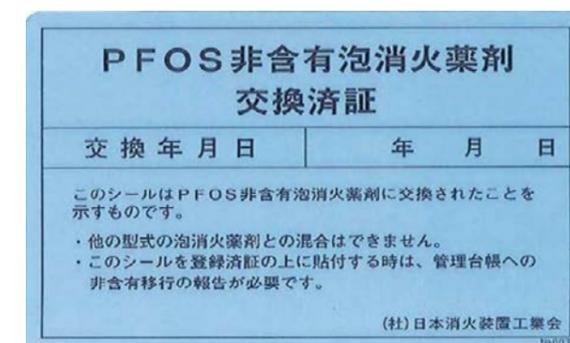

シールNo.003

【注記】登録済証シール、PFOS非含有シール及び交換済証シールは(一社)日本消火装置工業会会員会社又は(一社)日本消火装置工業会にてお求め下さい。各シールは1枚150円(税込、送料・振送料別)。

(各シールはご注文を頂いてからお手元に届くまでに時間を要しますので予めご購入頂くことをお勧め致します。)

2012年4月1日より、旧社団法人 日本消火装置工業会は、一般社団法人となりましたが、シールにつきましては、在庫がなくなるまで販売させていただきます。

資料 3

PFOS含有泡消火設備 物件管理台帳 (保管用)

管理番号	都道府県	泡消火薬剤貯蔵槽内		泡消火薬剤貯蔵槽内以外 (ポリ缶等)		調査日	調査会社	担当者	調査会社 連絡先	竣工年月	顧客情報				PFOSの有無		PFOS非含有泡消火薬剤への交換年月日	交換後の薬剤 型式番号および 商品名	産業廃棄物としての処理記録					
		泡消火薬剤の種類 (表2の番号を記入)	容量 (L)	泡消火薬剤の種類 (表2の番号を記入)	容量 (L)						物件名	所有者	所在地	担当部署	担当者	電話番号			含有	みなし	処理年月日	処理業者名	処理業者の所在地	マニフェストID
03200	宮城県	4	400	4	20	2016/4/14	〇〇社	△△	02-***-0000	1989年4月	〇〇ビル 駐車場	△△商事	青森県八戸市	総務部	A原田男	02-278-0000 017-778-xxxx	〇	〇	2013年4月	〇〇ビル 駐車場				
03201	青森県	14	600	14	40	2016/10/9				1993年6月	〇〇ビル 駐車場	△△商事	青森県八戸市	管理課	C田中助		〇							
03202																								
03203	秋田県		900		80	2016/11/1				1982年5月	〇〇ビル 地下駐車	〇〇建設	秋田県大館市	営業部	N/A氏	018-882-xxxx	〇							
03204	栃木県		800		20	2011/1/15				1996年5月	〇〇ビル 駐車場	〇〇金属	栃木県宇都宮市	総務課	I田中真	026-223-xxxx	〇							

本管理台帳は、PFOS含有泡消火薬剤の有無を調査した各社のデータ保管用ファイルです。 提出をお願いすることはありませんので、各社で自由に活用して下さい。


管理台帳(保管用)は当工業会ホームページからダウンロードできます。

PFOS含有泡消火薬剤の調査等について (駐車場用泡消火設備関連)

国際条約に基づきPFOS含有泡消火薬剤の存在量等を把握する必要がありますので、調査にご協力お願いいたします。

PFOS含有泡消火薬剤調査手順


泡消火設備の泡消火薬剤はPFOS含有？非含有？ (資料1)

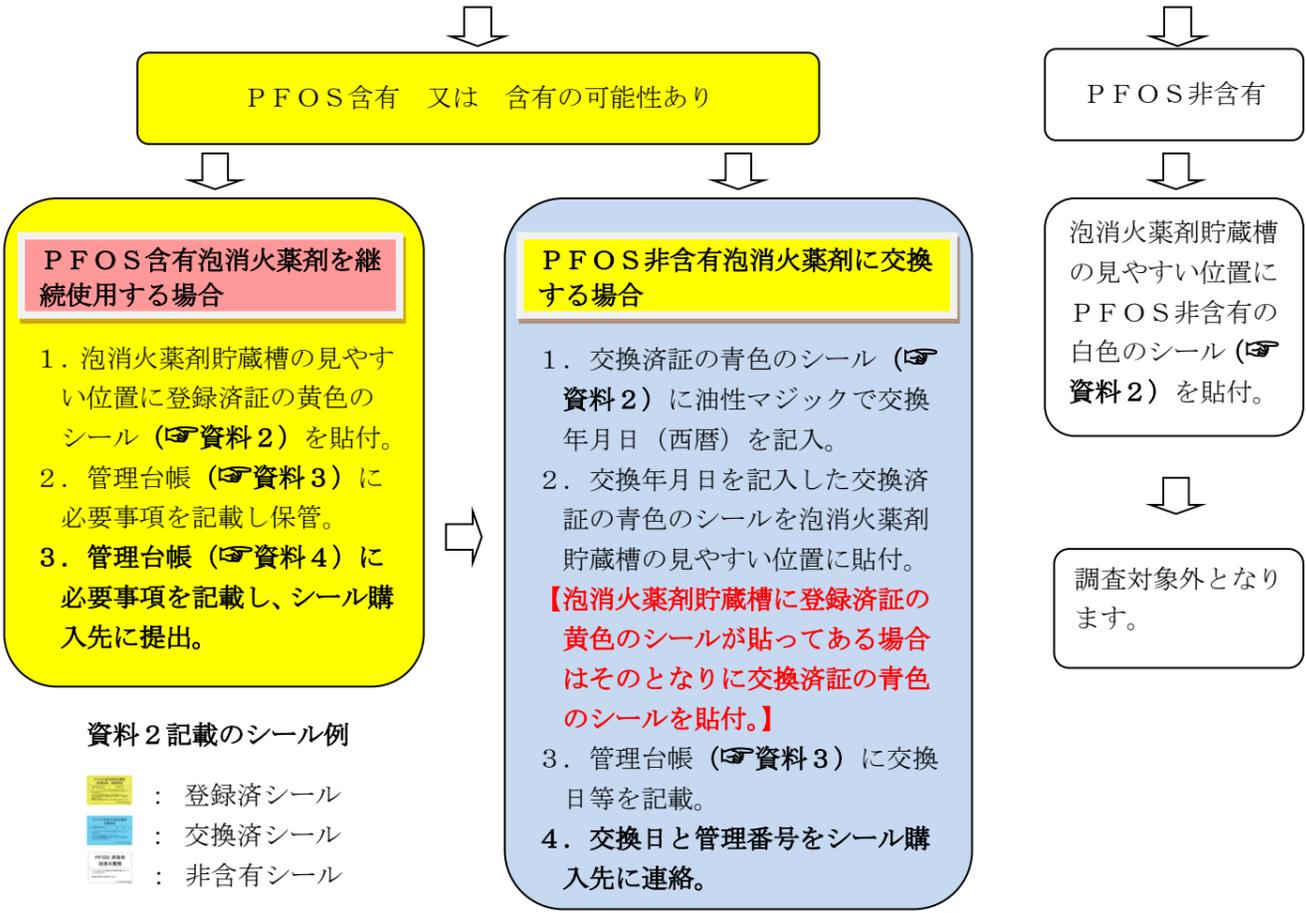

PFOS含有泡消火薬剤を継続使用する場合

1. 泡消火薬剤貯蔵槽の見やすい位置に登録済証の黄色のシール (資料2) を貼付。
2. 管理台帳 (資料3) に必要事項を記載し保管。
3. 管理台帳 (資料4) に必要事項を記載し、シール購入先に提出。

資料2記載のシール例



PFOS非含有泡消火薬剤に交換する場合

1. 交換済証の青色のシール (資料2) に油性マジックで交換年月日 (西暦) を記入。
2. 交換年月日を記入した交換済証の青色のシールを泡消火薬剤貯蔵槽の見やすい位置に貼付。
【泡消火薬剤貯蔵槽に登録済証の黄色のシールが貼ってある場合はそのとりに交換済証の青色のシールを貼付。】
3. 管理台帳 (資料3) に交換日等を記載。
4. 交換日と管理番号をシール購入先に連絡。

【注記】

1. 詳細については (一社) 日本消防装置工業会のホームページをご覧ください。
 2. 現在PFOS含有泡消火薬剤を処理できる産業廃棄物処理事業者は以下の通りです。
 - * 株式会社クレハ環境 (当工業会会員) 【福島県、神奈川県: TEL 03-5767-9757】
 - * エコシステム千葉株 【千葉県: TEL 03-5611-6865】
 - * エコシステム山陽株 【岡山県: TEL 0868-62-1341】
 - * 青木環境事業株 【新潟県: TEL 025-255-3360】
 - * 三友プラントサービス株 【千葉県: TEL 0475-53-8011】 【神奈川県: TEL 042-773-1431】
 - * 早来工営株 【北海道: TEL 0133-64-1311】 【大阪府: TEL 06-6651-0121】
 - * 株式会社ダイカン 【大阪府: TEL 06-6913-8666】
 - * オリックス資源循環株 【埼玉県: TEL 03-5418-4817】
 - * ジャパン・リサイクル株 【千葉県: TEL 043-262-4716】
- 水島エコワークス株式会社は2019年度からPFOSの扱いを取り止めました。

資料 4

PFOS含有泡消火設備 物件管理台帳 (提出用)

提出先: _____ 提出者: _____ 印 _____ 提出日: _____ 年 月 日

管理番号	都道府県	泡消火薬剤貯蔵槽内		泡消火薬剤貯蔵槽内以外 (ポリ缶等)		備考
		泡消火薬剤の種類 (表2の番号を記入)	容量 (L)	泡消火薬剤の種類 (表2の番号を記入)	容量 (L)	
03200	宮城県	4	400	4	20	←記入例です
03201	青森県	14	600	14	40	←記入例です
03202						←記入例です
03203						
03204						

管理台帳(提出用)は当工業会ホームページからダウンロードできます。



一般社団法人 日本消防装置工業会
 電話: 03-5404-2181 (代表) F A X: 03-5404-7371
 E-mail: shou-sou@shosoko.or.jp URL: http://www.shosoko.or.jp/